
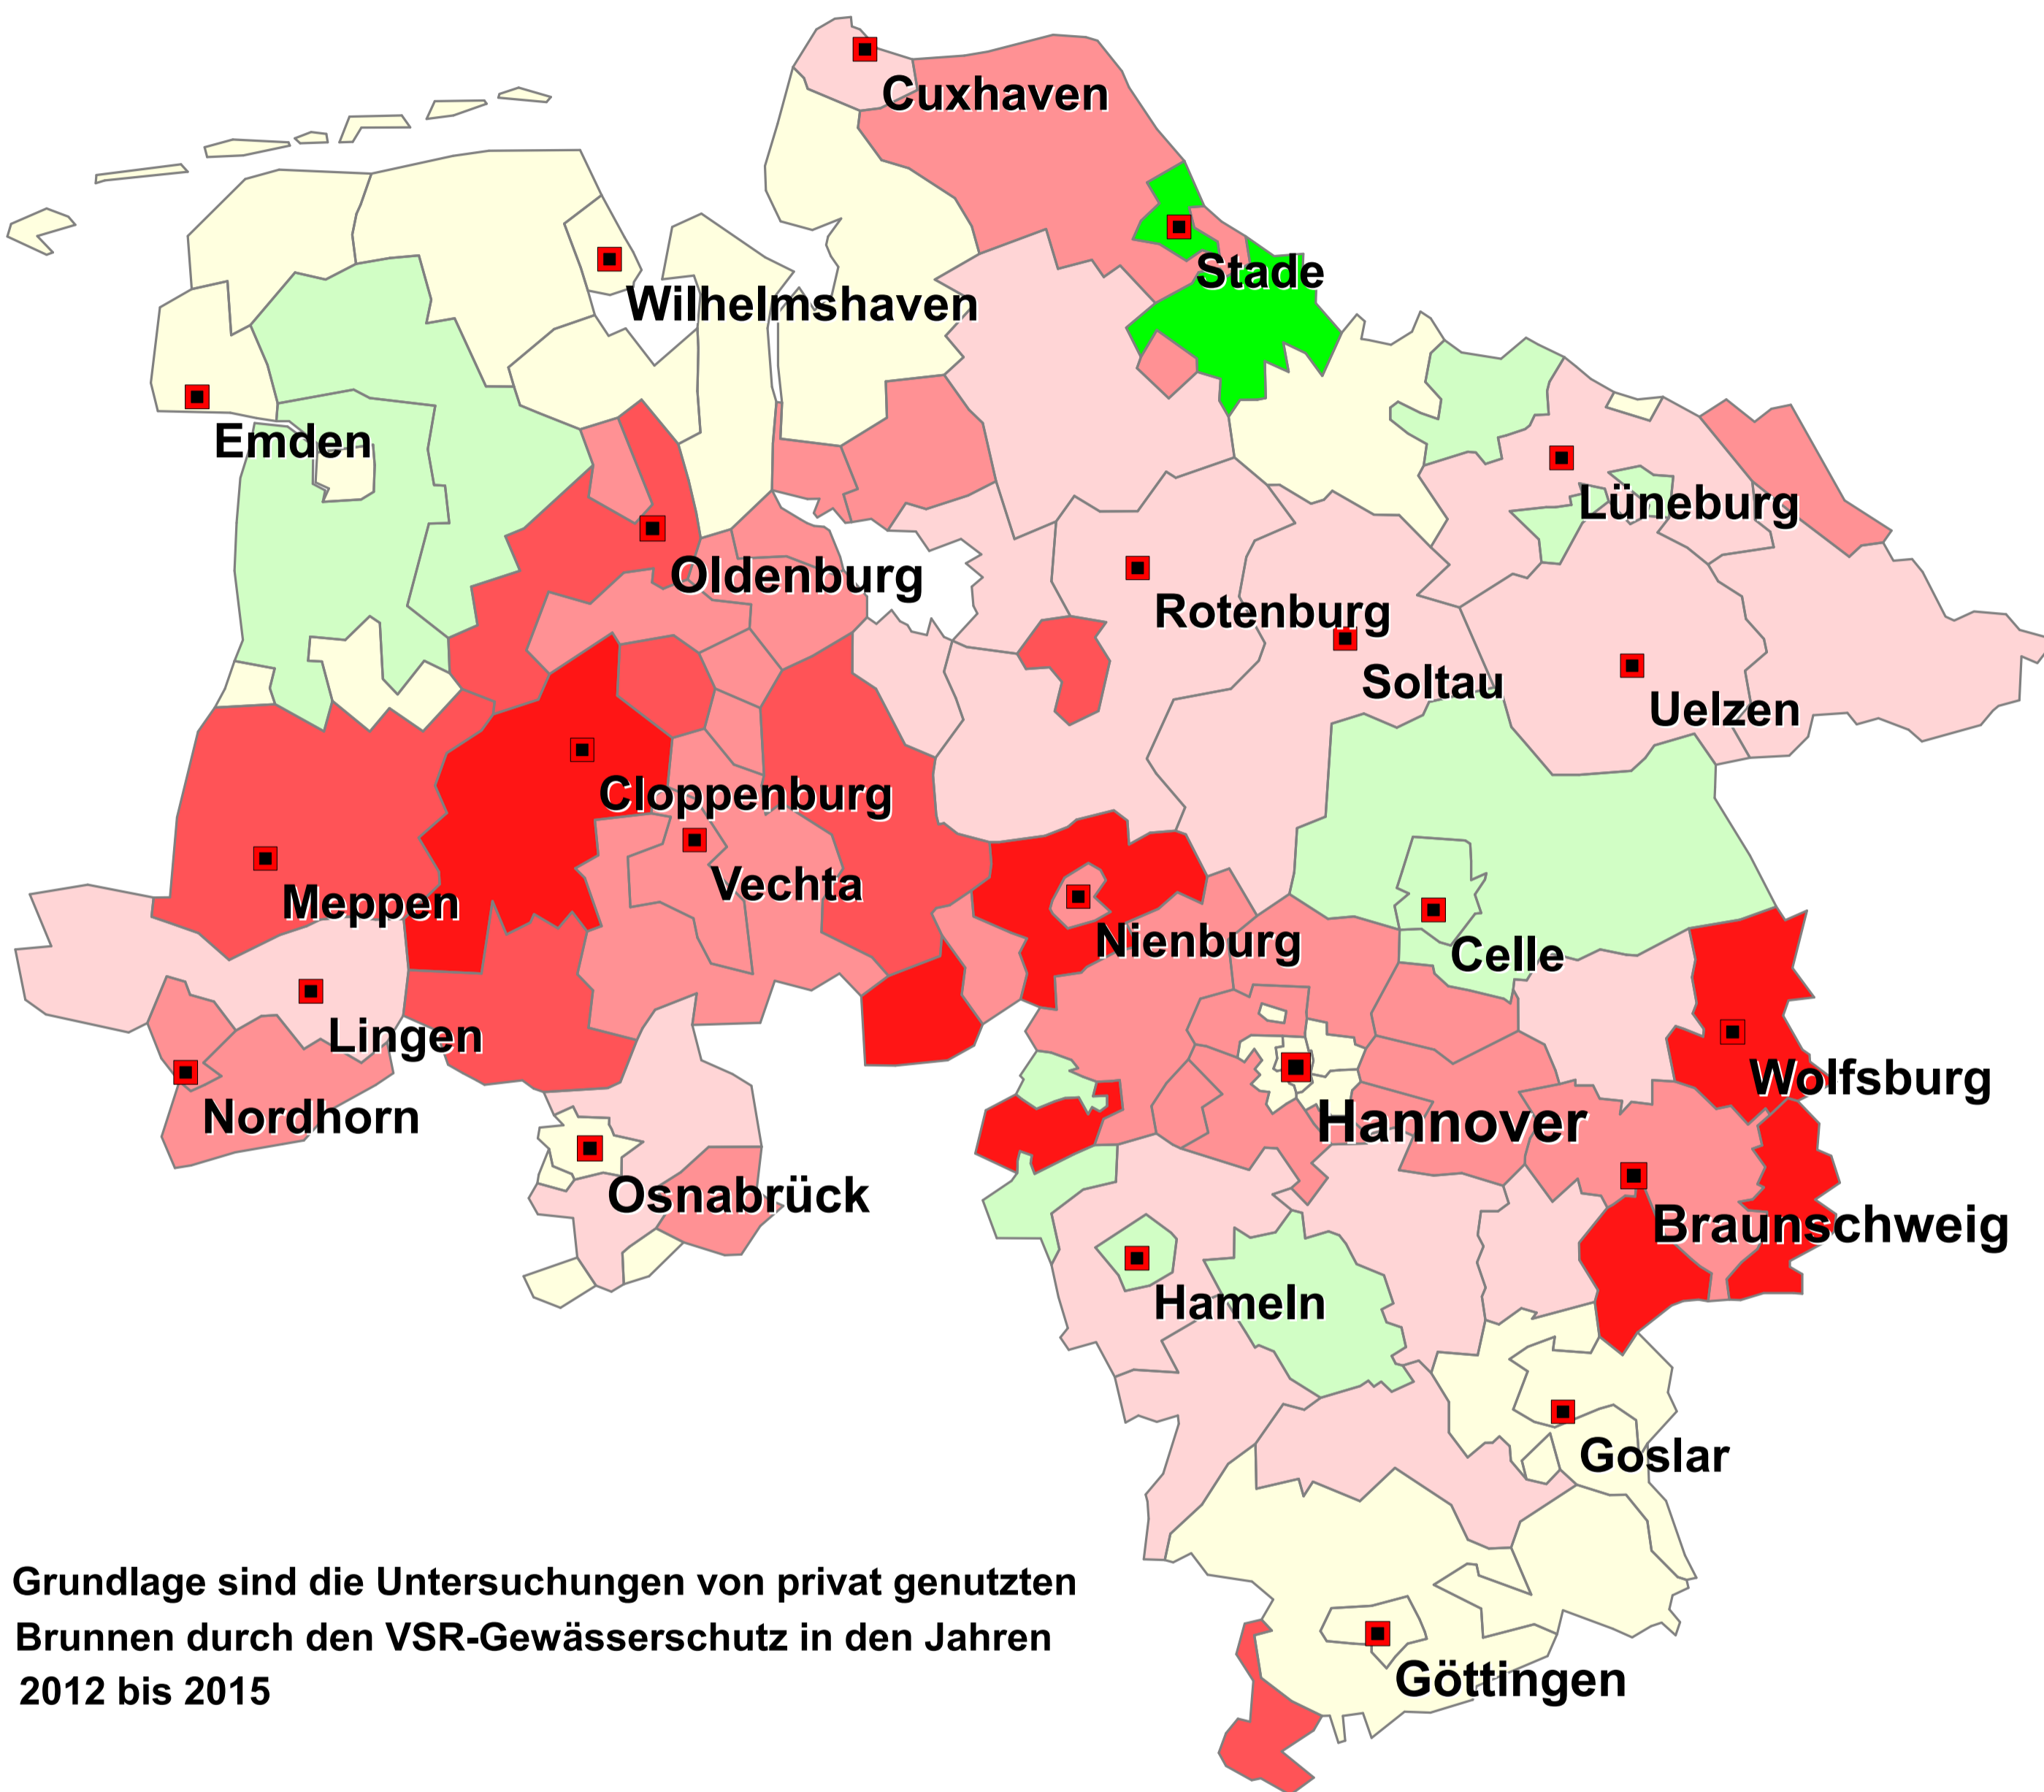


# VSR-Gewässerschutz

## Nitratbelastung des Grundwassers in Niedersachsen

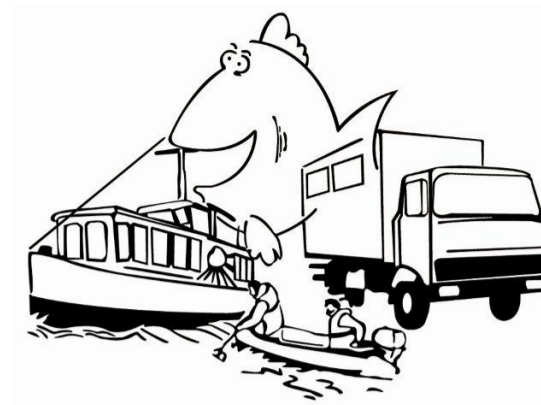

Grundlage sind die Untersuchungen von privat genutzten  
Brunnen durch den VSR-Gewässerschutz in den Jahren  
2012 bis 2015

### Anteil der Brunnen mit mehr als 50 mg/l Nitrat

- weniger als 5%
- 5% bis 10%
- 10% bis 20%
- 20% bis 30%
- 30% bis 40%
- 40% bis 50%
- größer als 50%
- zu geringe Anzahl von Messwerten